



Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: H -2200 Monor, Virág u.21. ☒ 2200 Monor, Virág u.21.

Tel: (06-29) 610-010, Fax: (06-29) 610-011 e-mail: monor.kk@katved.gov.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	mell.:
2013 -10- 1 0	
6666-1003 szám	
503/0978(3)-900(3)	



Szám: 986-3/2013/MONHAT

Tárgy:

Ócsa, Falu Tamás utca 44. szám alatti Falu Tamás Városi Könyvtár területén megtartott tűzvédelmi hatósági ellenőrzés jegyzőkönyvének megküldése és felhívás nyilatkozattételre.

Ügyintéző neve:

Dr. Buzás Judit tű. hadnagy

Tel.:

06-29/610-019

E-mail:

monor.hatosag@katved.gov.hu

Ócsa Város Önkormányzata
Bukodi Károly Polgármester Úr részére!

Ócsa

Bajcsy Zsilinszky út 2.
2364

Tisztelt Bukodi Károly Polgármester Úr!

Értesítem, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásának vizsgálata érdekében 2013. szeptember 17-én tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartottak az Ócsa Város Önkormányzata által fentartott és működtetett 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 44. szám alatti Falu Tamás Városi Könyvtár területén.

Az ellenőrzés során a Falu Tamás Városi Könyvtár részéről Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető vett részt. Az ellenőrzés hiányosságokat, szabálytalanságokat tárt fel az intézmény területén, melyekről a helyszínen jegyzőkönyv került felvételre. A jegyzőkönyv egy példánya a könyvtárvezető részére a helyszínen átadásra került.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 93. § (1) bekezdése alapján mellékelten megküldöm a 2013. szeptember 17-én tartott tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát nyilatkozattételének biztosítása céljából.

Kérem, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyv áttanulmányozását követően, az írásos nyilatkozatát jelen levéllem kézhezvételétől számított 8 napon belül a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére megküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 1 példány – 2013. szeptember 17-i átfogó ellenőrzési jegyzőkönyv. 2+5 lap (2+5 oldal)

Monor, 2013. szeptember 20.


Gere Imre tű. őrnagy
kirendeltség-vezető

Kapja:

- 1) Ócsa Város Önkormányzata, Bukodi Károly polgármester (2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky út. 2.)
- 2) Irattár



Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: H - 2200 Monor, Virág u.21. ☒ 2200 Monor, Virág u.21.

Tel: (06-29) 610-010, Fax: (06-29) 610-011 e-mail: monor.hatosag@katved.gov.hu



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

20.....2013 Szept 20

2013 Szept 02

Szám: 986-2/2013/MONHAT

Ügyműködő neve: Dr. Buzás Judit t. hdgy.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. szeptember 17-én a Falu Tamás Városi Könyvtár
2364 Ócsa, Falu Tamás utca 44. szám alatti helyiségében.

Jelen vannak:

a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről:
Dr. Buzás Judit t. hadnagy,
Szeifert Krisztina t. százados.

az ellenőrzött létesítmény, gazdálkodó szervezet részéről:

Név: Gergelyné Kopró Eszter Anyja neve: Kovács Anna
Születési név: Kopró Eszter Lakcíme: 2364 Ócsa Vola utca 7/c
Beosztás: könyvtárvezető Eljárás jogi helyzete: tanú
Szül. hely, idő: Abony, 1968.01.23 Telefonszám: 30/53 56 099

Tárgy: Falu Tamás Városi Könyvtár 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 44. szám
alatti területén, 2013. szeptember 17-én tartott tűzvédelmi **átfogó** ellenőrzés tapasztalatai.

Az ügyfél(ek)et az ellenőrzésről az írásban / telefonon / a helyszínen az ellenőrzés megkezdése előtt szóban értesítettem. Az ellenőrzésről történő kiértékelésünk a 986-1/2013/MONHAT számon található.

A jegyzőkönyv 2 + 5 lapból (215 oldalból) áll.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői a jelenlévő(ke)t ügyféli (tanú) jogai(k)ról és kötelezettségei(k)ről tájékoztatták, illetve figyelmeztették. Az ügyfél (tanú) a kapott tájékoztatást, figyelmeztetést tudomásul vette.

Az ellenőrzés során az alábbiakat tapasztaltuk:

Az ellenőrzés során az alábbi hiányosságokat, szabálytalanságokat tapasztaltuk:
1.) Az erőáramlás bevezetésekor időszerű tűzvédelmi felülvizsgálatról a H-101/2012 munkaszámhoz kiadott minősítő iratban feltárt hiányosságok kapcsán a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó kivitelezési nyilatkozatot a helyszínen bemutatni nem tudta.
2.) Az elektromos kapcsolószekrényben a csoportosított elhelyezett villamosokból az elvezetések felől hiányzik.

Gergelyné Kopró Eszter
ügyfél (tanú)

ellenőrző
jegyzőkönyvvezető

ellenőrző

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

2013. SZEP. 2. 0

2013. SZEP. 02



☐ Az ellenőrzés során digitális technológiával fényképfelvételt készítettünk.


A Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői felkérlek Gergelyné Kopcsó Eszter (könyvtárvezető) Urat / Asszonyt, hogy nyilatkozzon a jegyzőkönyvben rögzített hiányosság(ok), szabálytalanság(ok) fennállásának okáról, a felelős személyről. Amennyiben a fentiekről jelenleg nem tud nyilatkozni, azt jelen jegyzőkönyv felvételétől számított8.... napon belül írásban vagy a tűzvédelmi hatóságnál szóban megteheti.

Gergelyné Kopcsó Eszter (könyvtárvezető) ügyfél / képviselő / tanú nyilatkozata:

Tudomásom szerint a jegyzőkönyvben foglaltakat

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után a benne foglaltak hitelül aláírtuk.

kmf.

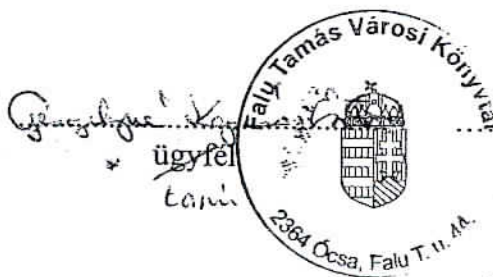

ügyfél
tanú

ellenőrző

ellenőrző

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem: 2013. 09. 17. Gergelyné Kopcsó Eszter




A 986-2/2013/MONHAI számú jegyzőkönyv melléklete

A létesítmény adatai

Létesítmény neve: Falu Tamás Városi Könyvtár
Működtető, fenntartó neve, társasági formája: Ócsa Város Önkormányzata
Működtető, fenntartó székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy 21. u. 2.
Képviselő neve, címe: Bukodi Károly (polgármester) 2364 Ócsa Bajcsy 21. u. 2.
Tulajdoni viszonyok: tulajdon Alapterület: 388 m²
Tevékenység: könyvtári tevékenység Tűzvesélyességi osztály: C
Emeletek, lakások száma: feldolgozó kialakítás
Befogadóképesség: 30 fő Dolgozói létszám: 2 fő
Oltóvíz ellátottság: vezetékcsatlakozás (1 db köztársasági föld feletti tűzcsap a könyvtárhoz 10 méterre)
Tűzjelző/tűzoltó berendezés: nincs / nincs
Egyéb: A Falu Tamás Városi Könyvtár rendelkezik a 2012. 02. 29-ét aláírt alapító okirattal, melyet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. márc. 1-i hatállyal jóváhagyott. A dolgozók ismételt tűzvédelmi oktatása 2013. 06. 21-én megtörtént az oktatási napló alapján. Farkas György villanyszerelő mester 2013. 09. 01-én árajánlatot adott a Falu Tamás Városi Könyvtár részére az 1. pontban feltárt hiányosságok megszüntetésére.
Az utolsó ellenőrzés óta bekövetkezett változás:
építés használatba vétel tevékenység változás egyéb
2004-ben a könyvtár épületét felújították, a felújítás érintette a villamos hálózatot. Ezt követően tűzvédelmi helyzetre hirtelen változás nem történt.

Kelt, Ócsa, 2013. szeptember 17.

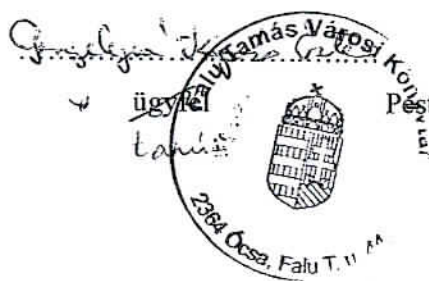

[Signature]
Pest MKI Monor Kvk képviselője

[Signature]
Pest MKI Monor Kvk képviselője

[Signature]
jegyzőkönyvvezető

és előmozdítja

Tájékoztatja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, (Ket. 2. §)
- az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga, (Ket. 4. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ket. 6. § és 61. §)
- jogában áll az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tenni, a nyilatkozattételt megtagadni, (Ket. 51. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ket. 40. § (1) bek.)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ket. 68. §, 69. §)
- az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében, (Ket. 69. § (2) bek.)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat és a hivatás gyakorlásához kötött titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személytudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ket. 17. § (1) bek.)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ket. 17. § (3)-(4) bek.)

- a tanú köteles vallomást tenni (Ket. 53. § (2) bek.)
- ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, eljárásí bírsággal sújtható (Ket. 53. § (7) bek.)
- tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, illetve védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Ket. 53. § (3) bek.)
- a tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, továbbá ha médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné (Ket. 53. § (4) bek.)

Kelt, Osa, 2013 September 17.

Gazdálkodási Képviselet

Falu Törvényhatóság

Ügyfőtanács

Pest MKI Monor Kvk képviselője

Pest MKI Monor Kvk képviselője

jegyzőkönyvvezető

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

(könyvtárvetítés)

Alulírott, Gergelyné Kocsó Eszter a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adataimat a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Ócsa, 2013. szeptember 17.

Gergelyné Kocsó Eszter

Érintett aláírása



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat

2013. SEP 20



A mérési bizonylatok minősítés rovatában "Rossz" jelöléssel ellátott **dugós csatlakozó aljzatok** zárlatvédelme olvadó biztosítóval van jelenleg megoldva. Az MSZ 172/1-86 szabvány 3.144. 1. táblázat előírása szerint a hordozható és üzem közben is áthelyezhető készülékeket tápláló dugaszolók **zárlatvédelmére**, kizárólag késleltetés nélküli kioldású **megszakítót szabad alkalmazni**.

A mérési bizonylatok minősítés rovatában "jó" jelöléssel ellátott készülékek érintésvédelme **megfelel** a rájuk vonatkozó létesítési előírásoknak, ezek szakszerű üzemeltetésén és rendszeres karbantartásán túlmenő követelmény nincs.

3.8.

Villámvédelem:

Minősítése: **megfelelő**

4.2.

Az MSZ 1600 létesítési szabványsorozat alapján tett észrevételek:

4.7

A létesítmény villamos hálózatának létesítése **nem felel meg** az MSZ 1600/1... 16 biztonsági előírásainak.

5.0.

A villamos hálózatok szigetelési állapota:

Minősítése: **megfelelő**

6.0.

Helyiségenkénti észrevételek, minősítés:

6.01.

Külső fal

"E"

MSZ 1600/ 1,7

- Az éghető épületszerkezetre szerelt elosztó alá hőszigetelő lemezt kell szerelni.
- Az elosztóban a 6-os keresztmetszetnél nagyobb vezetékeket szabványos vezetéksaruval kell csatlakoztatni.
- Nincs kiépítve tűzvédelmi főkapcsoló.

Minősítése: **nem megfelelő**

6.02.

Külső raktár

"C"

MSZ 1600/ 1,9

Minősítése: **megfelelő**

6.03.

Bejárat előtér

"D"

MSZ 1600/ 1,9

- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.

Minősítése: **nem megfelelő**

6.04.

Szépirodalom terem

"C"

MSZ 1600/ 1,9

- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
- A rádiónál használt hosszabbító nincs ellátva érintésvédelemmel.

Minősítése: **nem megfelelő**

6.05.

Olvasó terem

"C"

MSZ 1600/ 1,9

- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.

Minősítése: **nem megfelelő**

6.06.

Iroda

"D"

MSZ 1600/ 1,9

- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.

Minősítése: **nem megfelelő**

6.07.

Emlékszoba

"C"

MSZ 1600/ 1,9

- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.

Minősítése: **nem megfelelő**

6.08.

Közlekedő

"C"

MSZ 1600/ 1,9

- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.

Minősítése: **nem megfelelő**



- 6.9. Ifjúsági terem "C" MSZ 1600/ 1,9
- A polc mögötti dugaszoló aljzat nincs ellátva érintésvédelemmel.
- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
Minősítése: **nem megfelelő**
- 6.10. Gyermek irodalom "C" MSZ 1600/ 1,9
- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
Minősítése: **nem megfelelő**
- 6.11. Fénymásoló helység "C" MSZ 1600/ 1,9
- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
Minősítése: **nem megfelelő**
- 6.12. Teakonyha "C" MSZ 1600/ 1,9
- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
Minősítése: **nem megfelelő**
- 6.13. Mosdó "C" MSZ 1600/ 1,9
- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
Minősítése: **nem megfelelő**
- 6.14. Pince "C" MSZ 1600/ 1,9
- A sodrott vezetékkötéseket kötőelemmel kell ellátni.
Minősítése: **nem megfelelő**

MSZ 1600/ 1,9
eredetivel megegyező
hiteles másolat.

20.....



7.0. Összefoglalás, minősítés:

7.1. A tárgyi létesítmény villamos berendezéseinek elvégeztük az Országos Tűzvédelmi szabállyal előírt időszakos felülvizsgálatot, s a vizsgálat során berendezést **nem megfelelőnek** találtuk.

7.2. Az elektromos hálózat elavult, a teljes felújítás javasolt.

7.3. A hibák kijavítása és a szokásos karbantartások után a villamos berendezést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 2018. június 08-ig kell újra felülvizsgálni.

Kecskemét, 2012. június 08.

VILL-HAM
Műszaki Szolgáltató Iroda
6000 Kecskemét, Gyöngyvirág u. 16.
Adószám: 50425323-3-23

/: Hamar József:/
felülvizsgáló